

ČASOVÁ OSA – REVIZNÍ ZPRÁVY FVE ZDENĚK-SUN



REVIZE VN

REVIZE NN

REVIZE NN a VN

Vysvětlivky: **text červeně – předloženy pouze ve stavebním řízení**; **text černě – předloženy ve stavebním i licenčním řízení**, **text světle modře – součást trestního spisu (např. zajištěny při domovních prohlídkách, předloženy v řízení o obnově)**

\* Revize vykonána dne 9. 11. 2010 a ukončená dne 15. 11. 2010, \*\* Revize vykonána dne 9. 11. 2010 a ukončená dne 9. 12. 2010

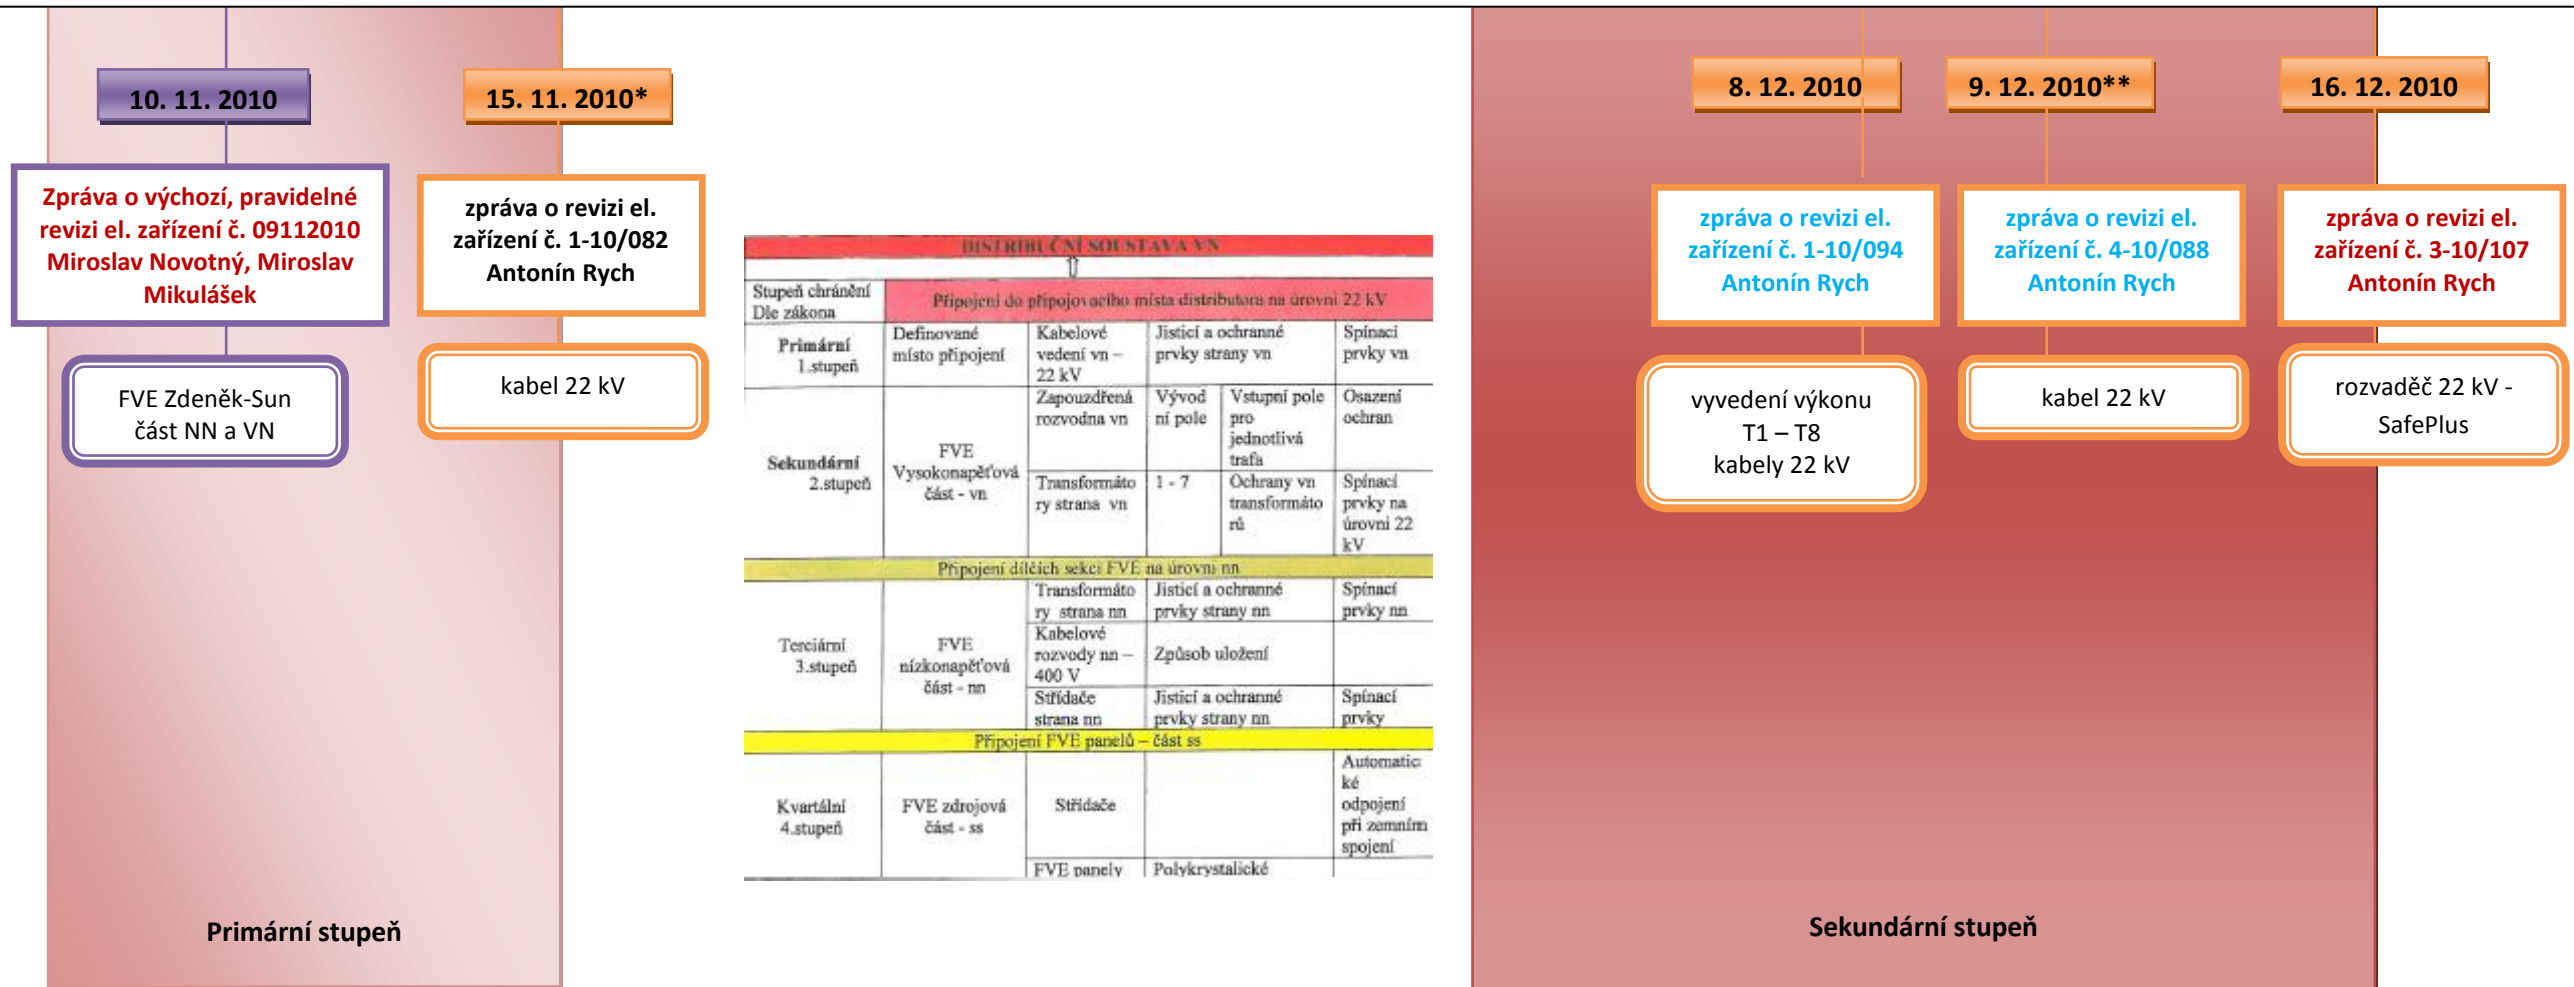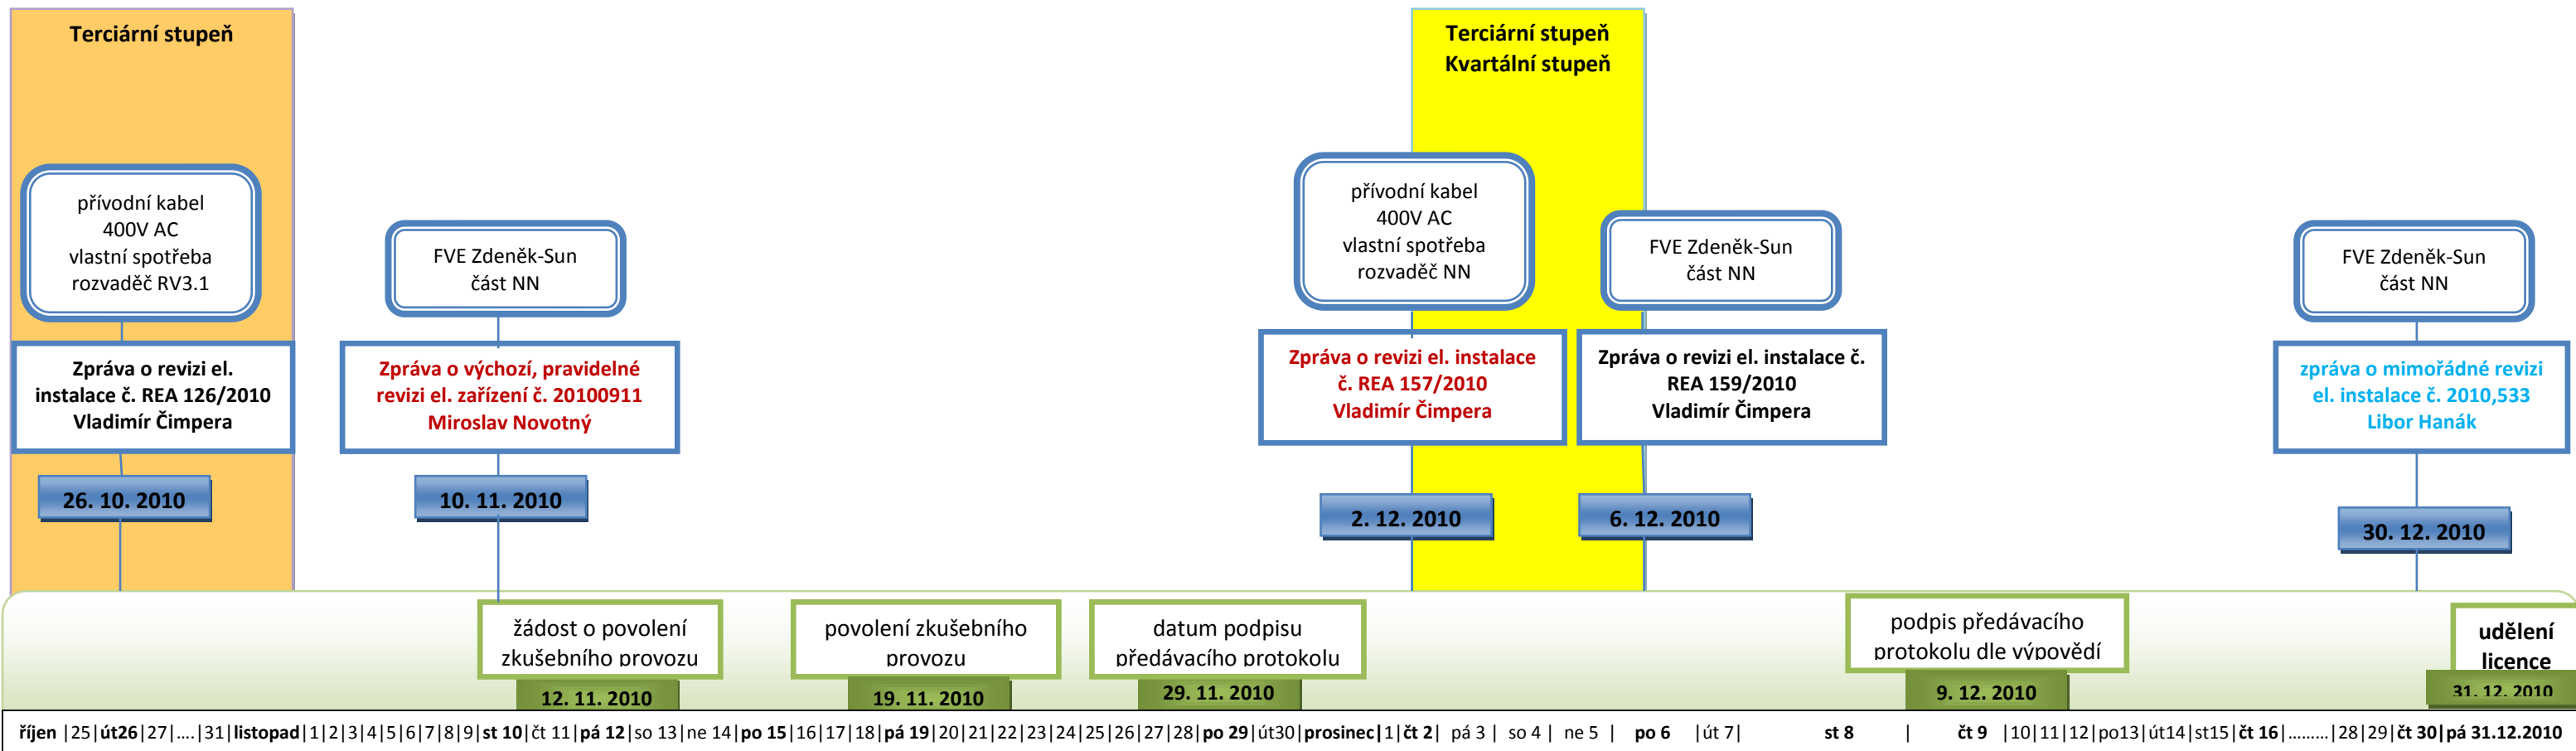

DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA VN				
Připojení do přípojovacího místa distributora na úrovni 22 kV				
Stupeň chránění Dle zákona	Definované místo připojení	Kabelové vedení vn – 22 kV	Jističí a ochranné prvky strany vn	Spínací prvky vn
Primární 1. stupeň		Zapouzdřená rozvodna vn	Vývodní pole pro jednotlivá trať	Vstupní pole pro jednotlivá trať
Sekundární 2. stupeň	FVE Vysokonapěťová část - vn	Transformátory strana vn	1 - 7	Ochrany vn transformátorů
Připojení dílčích sekcí FVE na úrovni nn				
Terciární 3. stupeň	FVE nízkonapěťová část - nn	Transformátory strana nn	Jističí a ochranné prvky strany nn	Spínací prvky nn
		Kabelové rozvody nn – 400 V	Způsob uložení	
		Střídače strana nn	Jističí a ochranné prvky strany nn	Spínací prvky
Připojení FVE panelů – část ss				
Kvartální 4. stupeň	FVE zdrojová část - ss	Střídače		Automatické odpojení při zemním spojení
		FVE panely	Polykrystalické	